




Granulats : **GRAVILLON 4/6 CONCASSE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

| Classe granulaire | Norme | | | | | | Catégorie | |
|-------------------|-------|-----|--|-----|------|-----|-----------|--|
| | 4 | 6.3 | Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 | | | | | |
| | 0.063 | d/2 | d | D | 1.4D | 2D | FI | |
| Etendue e | | | 10 | 10 | | | | |
| V.S.S.+U | | 6 | 15 | 100 | | | 34.00 | |
| V.S.S. | | 5 | 10 | 98 | | | 30.00 | |
| V.S.I. | | | 0 | 88 | 98 | 100 | | |
| V.S.I.-U | | | 0 | 83 | 97 | | | |

Partie informative
Résultats de production

| | du 07/02/22 au 27/06/22 | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| | 0.063 | 2 | 4 | 6.3 | 9 | 12.5 | FI |
| Maximum | 1.8 | 2 | 9 | 97 | 100 | 100 | 9.20 |
| Moyenne Xf | 1.1 | 1 | 4 | 96 | 100 | 100 | 6.82 |
| Minimum | 0.0 | 1 | 2 | 94 | 100 | 100 | 5.42 |
| Ecart-type | 0.45 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.304 |
| Nombre de résultats | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 |

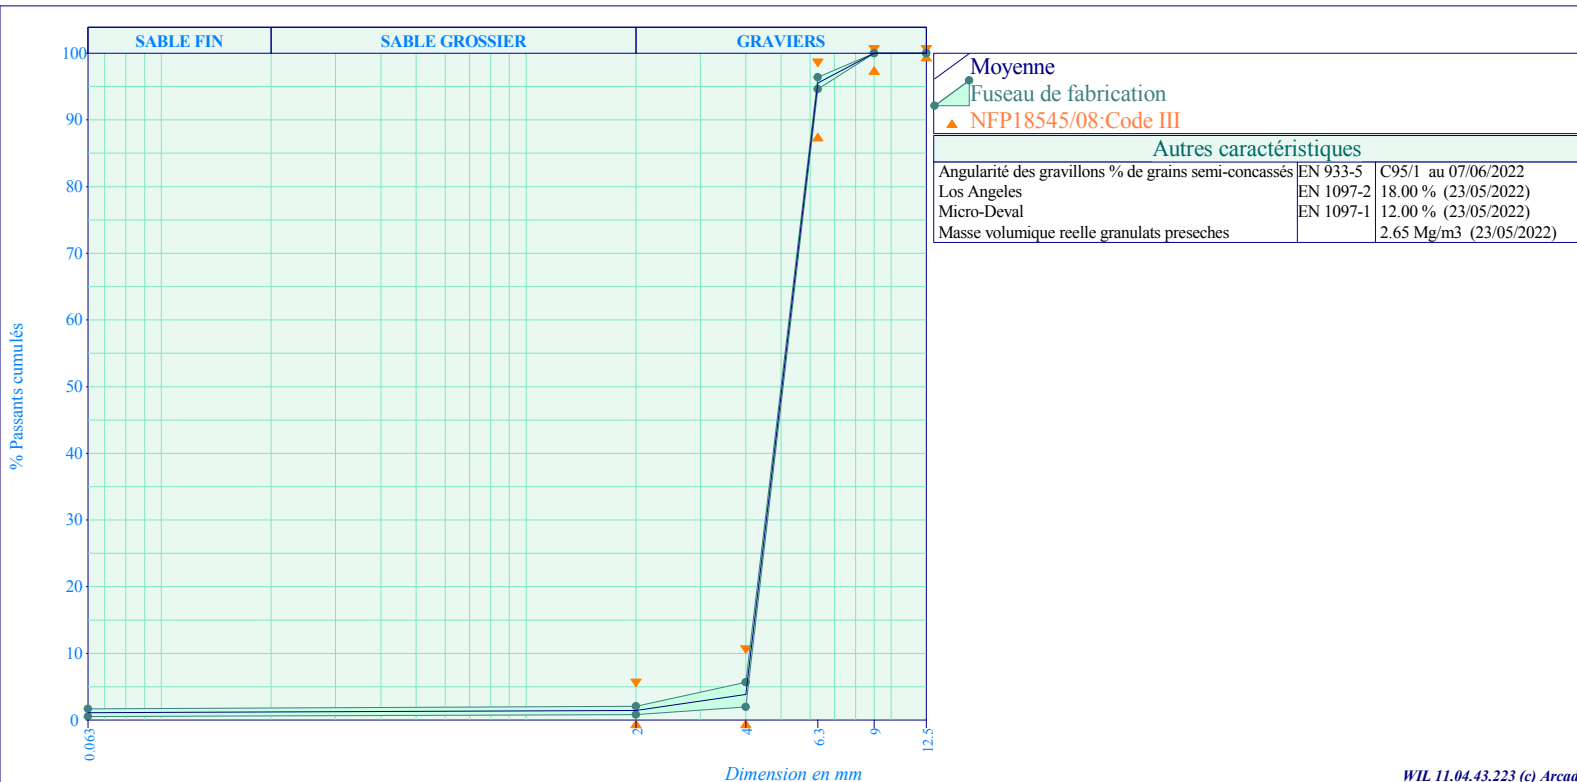

DRUET Marion Responsable QSE