




Granulats : **GRAVILLON 4/6 CONCASSE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie	
	4	6.3	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					
	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	
Etendue e			10	10				
V.S.S.+U		6	15	100			34.00	
V.S.S.		5	10	98			30.00	
V.S.I.			0	88	98	100		
V.S.I.-U			0	83	97			

Partie informative
Résultats de production

	du 16/01/23 au 12/06/23						
	0.063	2	4	6.3	9	12.5	FI
Maximum	2.6	3	5	97	100	100	9.40
Moyenne Xf	1.4	2	4	95	100	100	7.90
Minimum	0.7	1	2	91	100	100	6.50
Ecart-type	0.50	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	1.122
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	5

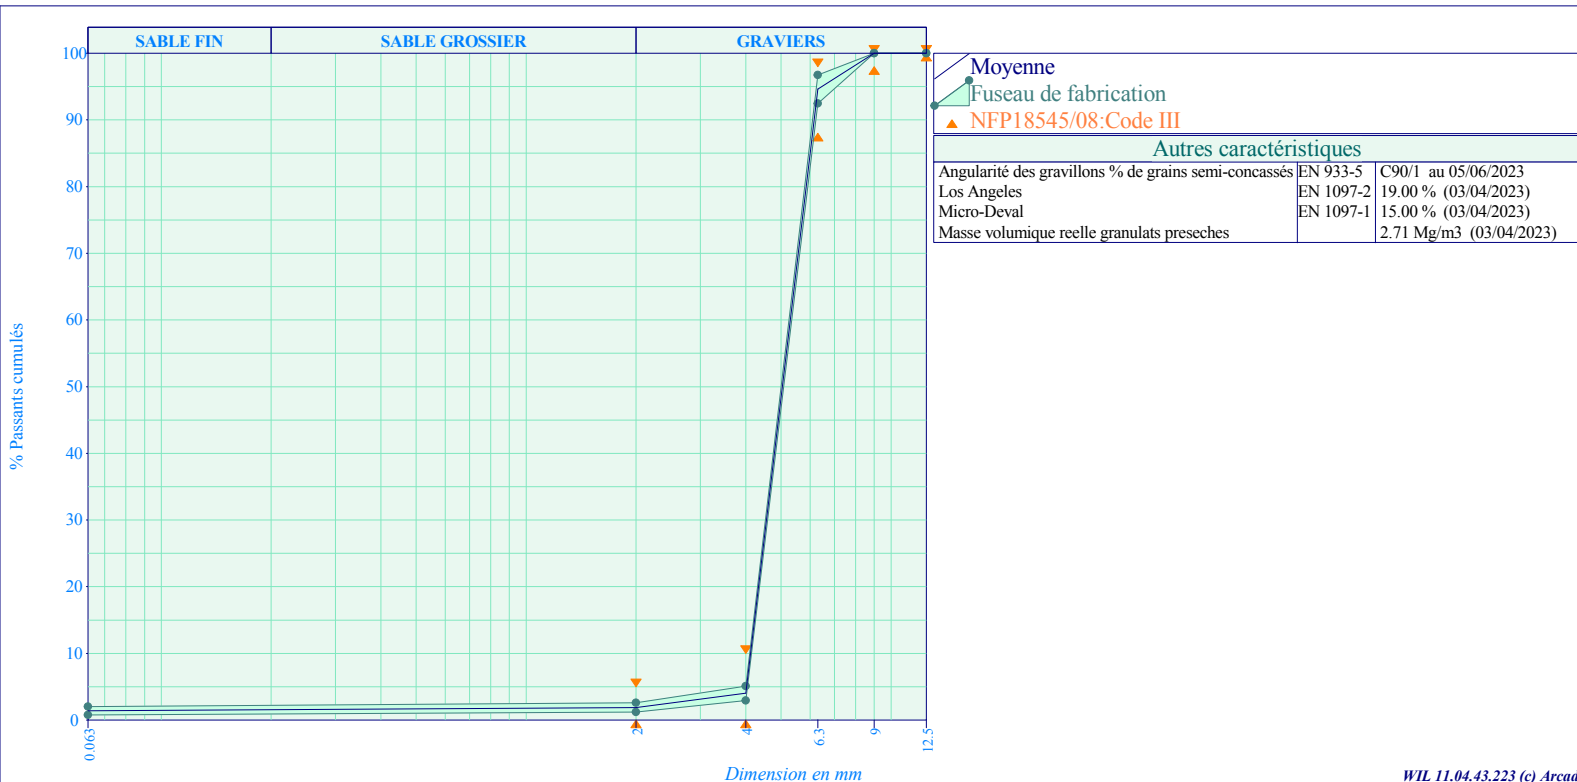

DRUET Marion Responsable QSE