

Granulats : GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Norme					Catégorie
6.3	10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					Code III

	0.063	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	FI
Etendue e			10	10			
V.S.S.+U		6	20	100			29.00
V.S.S.	2.0	5	15	95			25.00
V.S.I.			5	85	98	100	
V.S.I.-U			0	80	97		

Partie informative

Résultats de production

	du 04/11/24 au 27/06/25						
	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI
Maximum	1.3	2	15	95	100	100	6.50
Moyenne Xf	1.0	1	11	93	100	100	6.25
Minimum	0.7	1	5	85	100	100	5.90
Ecart-type	0.19	0.3	3.0	2.9	0.0	0.0	0.229
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	4

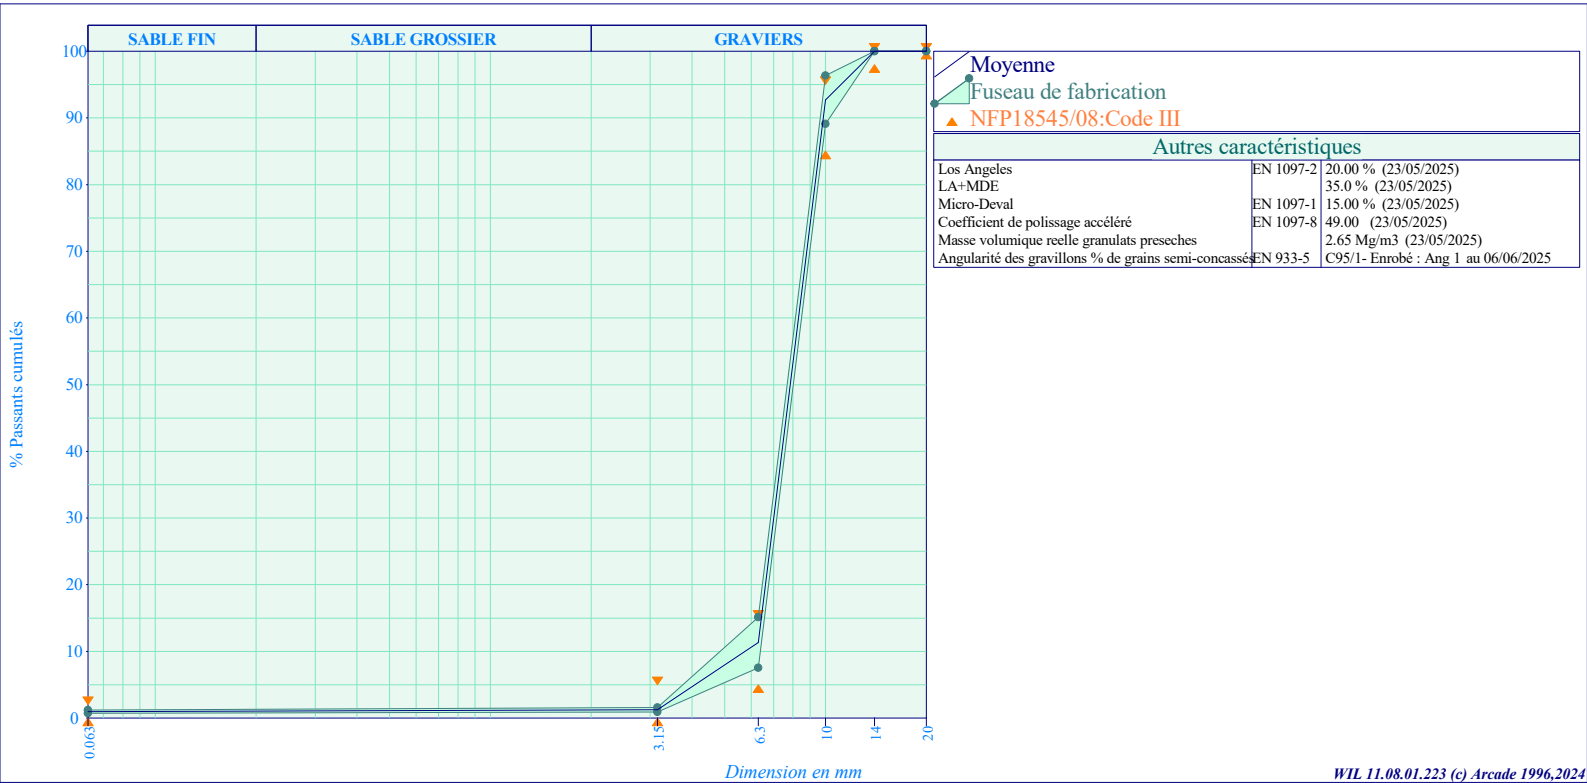

DRUET Marion Responsable QSE