

Granulats : Gravier Roulé Lavé 11.2/22.4
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

11.2 22.4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	d/2 5.6	d 11.2	D 22.4	1.4D 31.5	2D 45	FI	W
Etendue e			15	15				
V.S.S.+U		6	20	100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00	
V.S.I.			0	84	98	100		
V.S.I.-U			0	79	97			

Partie informative
Résultats de production

du 16/01/26 au 26/06/26

	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	FI	W
Maximum	0.3	1	5	97	100	100	6.90	1.8
Moyenne Xf	0.2	0	3	96	100	100	6.67	1.3
Minimum	-0.1	0	2	90	100	100	6.40	0.8
Ecart-type	0.09	0.1	0.7	2.3	0.0	0.0	0.170	0.30
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	6	24

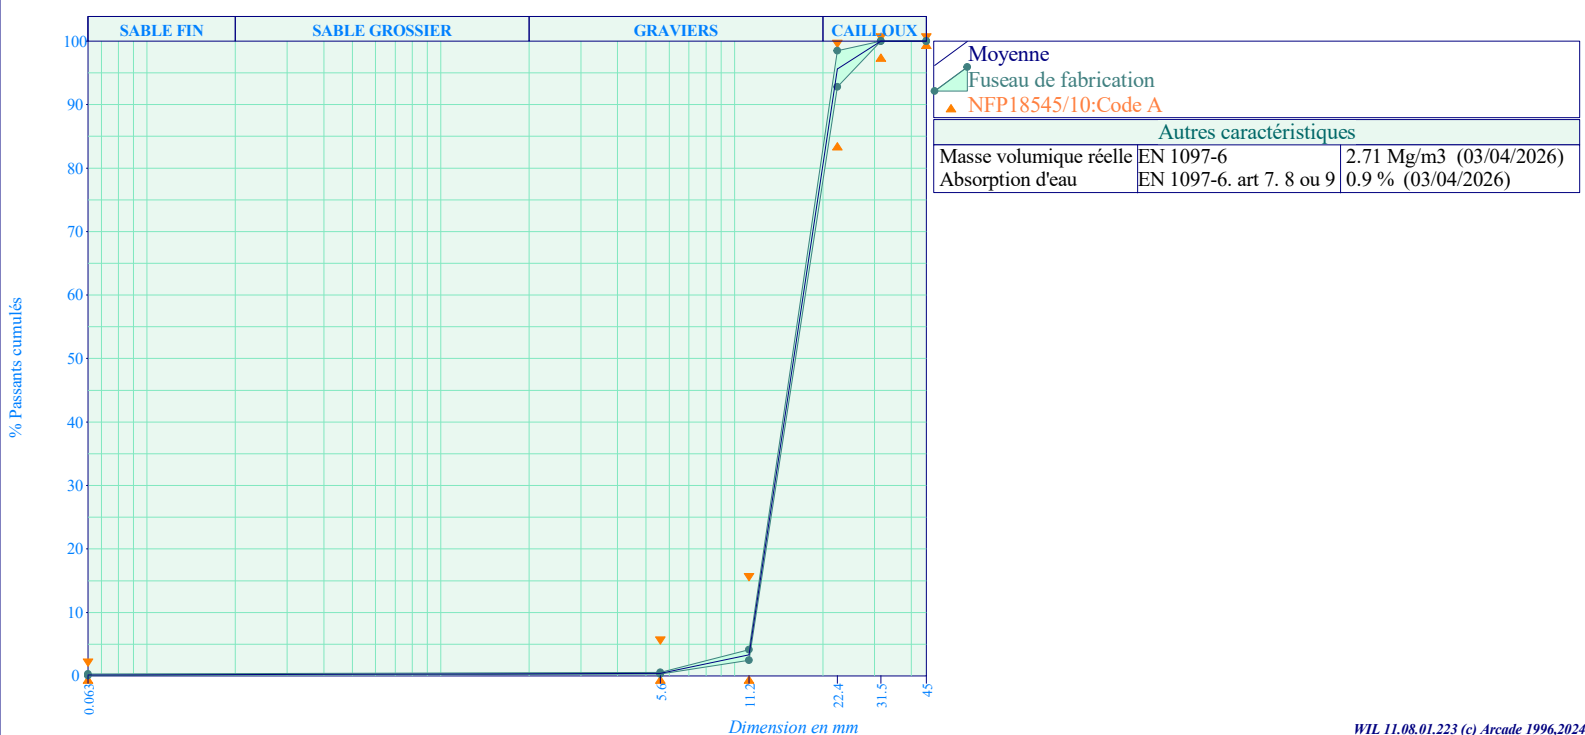

DRUET Marion Responsable QSE

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024