

**Granulats :** GRAVILLON 12,50/20 ROULE LAVE

**Péetrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

12.5    20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

### Partie informative

Résultats de production

du 03/04/23 au 18/12/23

	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI
Maximum	0.5	2	10	95	100	100	13.30
Moyenne Xf	0.3	1	8	92	100	100	11.11
Minimum	0.1	0	5	90	100	100	9.30
Ecart-type	0.11	0.3	1.6	1.6	0.0	0.0	1.279
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	7

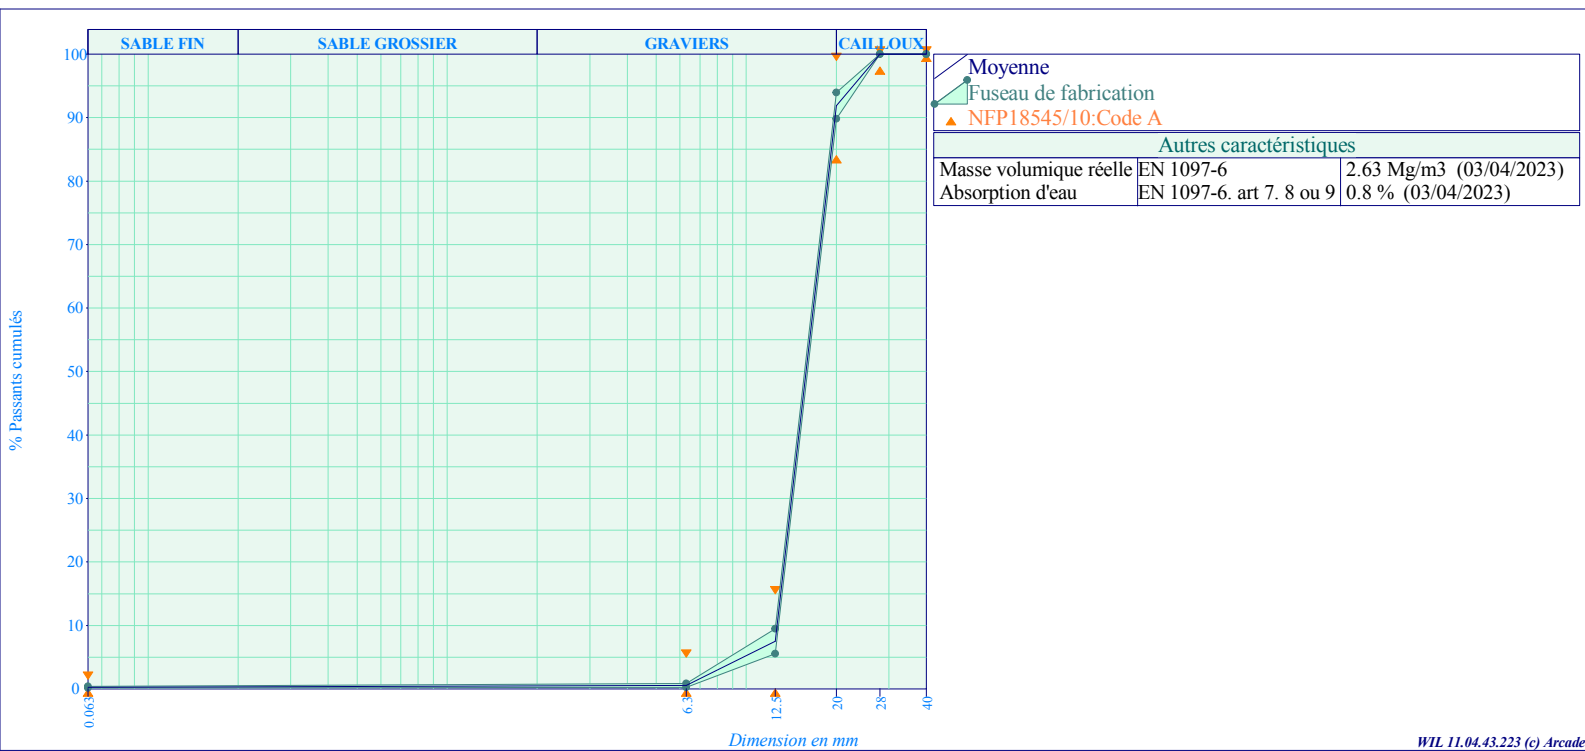

DRUET Marion Responsable QSE