

Granulats : Gravier Roulé Lavé 4/11.2
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire	Norme	Catégorie
4 11.2	Norme NF P 18-545 Article 10	Code A

	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	FM
Etendue e			15	15				
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00	
V.S.I.			0	84	98	100		
V.S.I.-U			0	79	97			

Partie informative
Résultats de production

du 09/01/23 au 26/06/23

	0.063	2	4	11.2	16	22.4	FI	FM
Maximum	1.2	3	6	97	100	100	6.80	5.97
Moyenne Xf	0.6	2	3	91	100	100	6.28	5.91
Minimum	0.1	1	1	83	100	100	5.10	5.84
Ecart-type	0.29	0.6	1.4	4.0	0.0	0.0	0.587	0.030
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	6	24

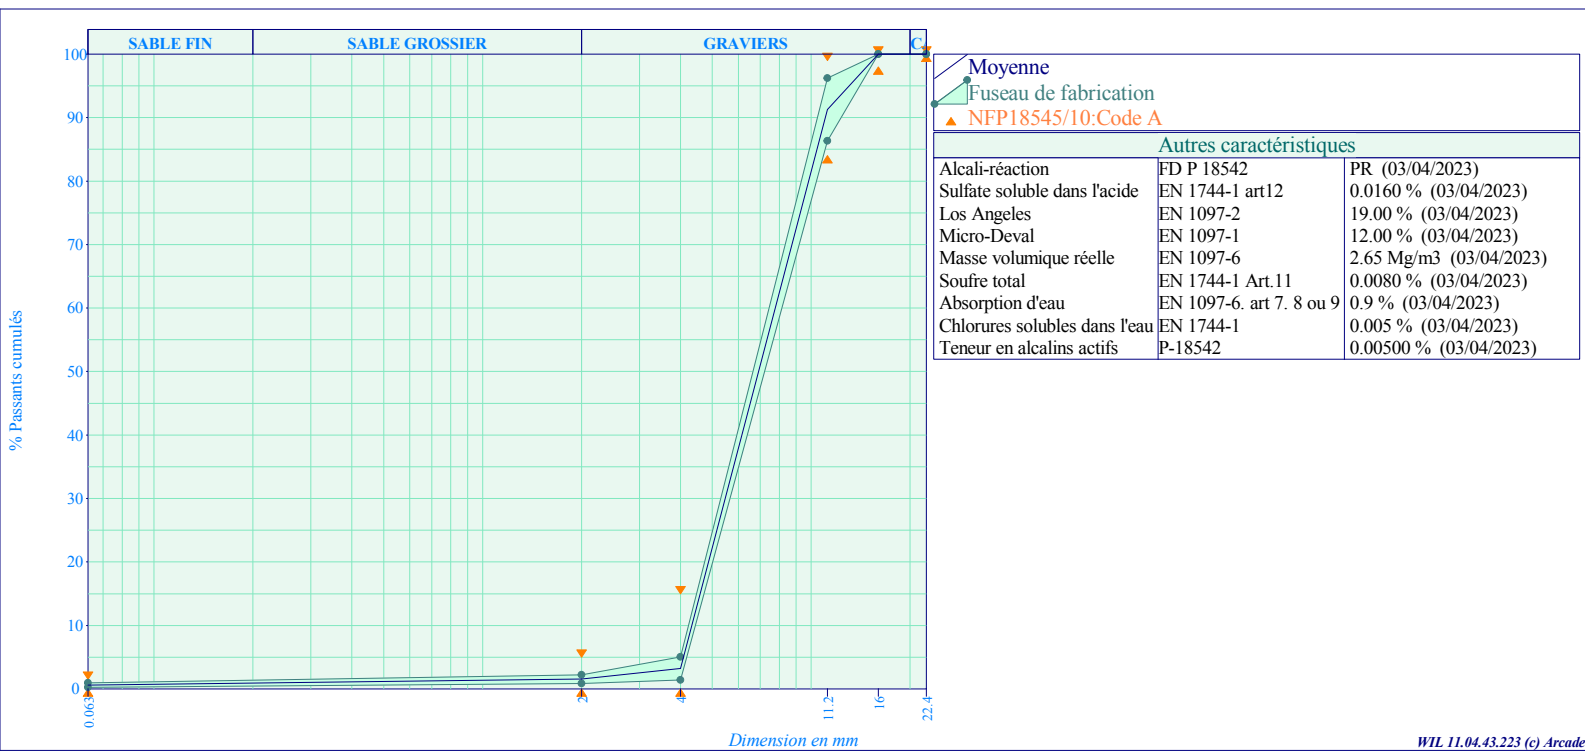

DRUET Marion Responsable QSE