

Granulats : Gravier Roulé Lavé 4/11.2

Pétrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

4	11.2
---	------

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

		d/2	d	D	1.4D	2D	
	0.063	2	4	11.2	16	22.4	Fl
Etendue e				15	15		
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

	0.063	2	4	11.2	16	22.4	Fl
Maximum	0.9	1	3	90	100	100	8.70
Moyenne Xf	0.4	1	2	87	100	100	7.37
Minimum	0.1	0	1	84	100	100	6.80
Ecart-type	0.24	0.3	0.6	1.5	0.0	0.0	0.629
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	6

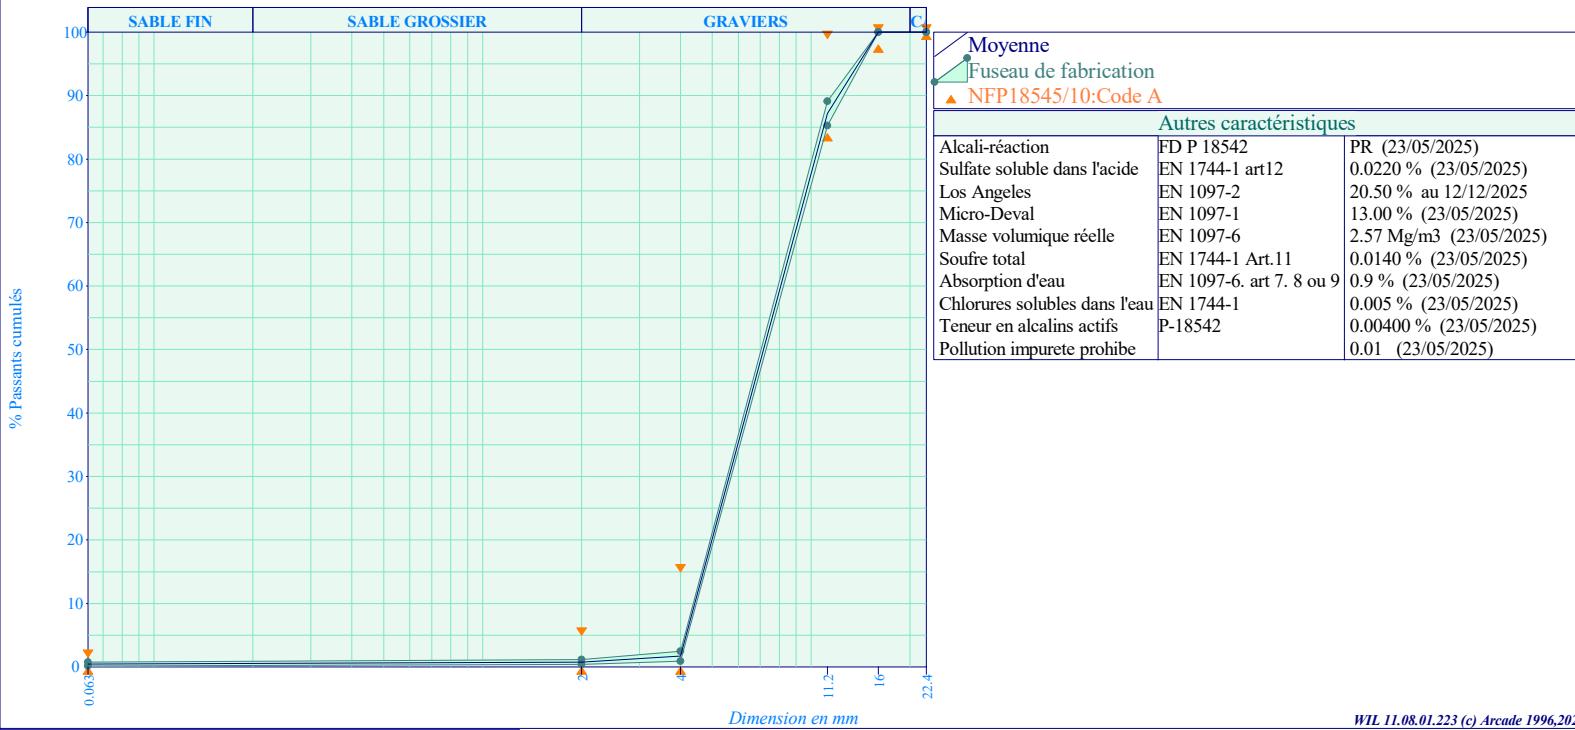

DRUET Marion Responsable QSE

