

Granulats : GRAVILLON 4/12,5 ROULE LAVE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 12.5

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	d/2 2	d 4	8	D/1.4 9	D 12.5	1.4D 18	2D 25	FI	W
Etendue e					30					
V.S.S.+U	2.5	6	16		74	100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15		70	99			20.00	
V.S.I.			0		40	90	98	100		
V.S.I.-U			0		36	88	97			

Partie informative
Résultats de production

du 16/01/26 au 26/06/26

	0.063	2	4	8	9	12.5	18	25	FI	W
Maximum	0.6	1	2	54	69	98	100	100	6.70	2.6
Moyenne Xf	0.2	1	1	41	56	95	100	100	5.95	1.8
Minimum	0.1	0	0	29	43	92	100	100	5.40	1.2
Ecart-type	0.12	0.2	0.4	5.4	5.4	1.5	0.0	0.0	0.443	0.30
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	6	22

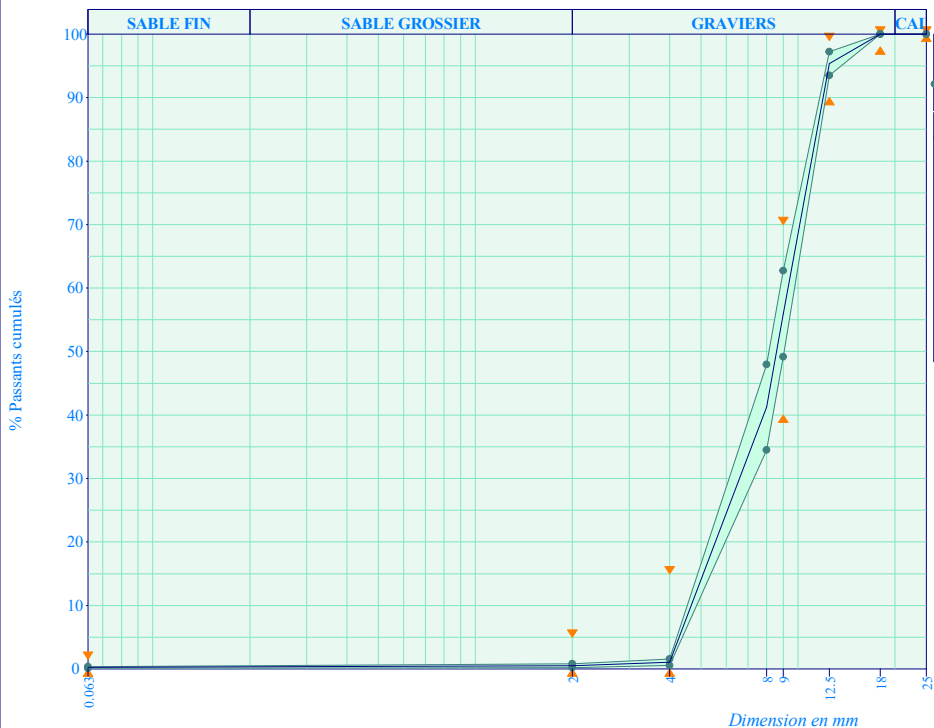

Moyenne
Fuseau de fabrication
▲ NFP18545/10:Code A

Autres caractéristiques

Alcali-réaction	FD P 18542	PR (03/04/2026)
Sulfate soluble dans l'acide	EN 1744-1 art12	0.0190 % (03/04/2026)
Los Angeles	EN 1097-2	18.00 % (03/04/2026)
Micro-Deval	EN 1097-1	11.00 % (03/04/2026)
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.71 Mg/m3 (03/04/2026)
Soufre total	EN 1744-1 Art.11	0.0370 % (03/04/2026)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (03/04/2026)
Chlorures solubles dans l'eau	EN 1744-1	0.003 % (03/04/2026)
Teneur en alcalins actifs	P-18542	0.00650 % (03/04/2026)
Pollution impureté prohibe		0.01 (03/04/2026)

DRUET Marion Responsable QSE