



Granulats : GRAVE 0/22.4 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Ar	FM	Na2OEq
	0	22.4	Norme NF P 18-545 Article 10						
	0.063	1	4	22.4	31.5	45			
Etendue e	6			10				0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100			4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100			4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100		3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98		3.25	

Partie informative
Résultats de production

du 30/01/23 au 24/06/24

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	Ar	FM	Na2OEq
Maximum	2.1	52	63	99	100	100		3.91	
Moyenne Xf	1.4	48	59	97	100	100		3.67	
Minimum	0.8	40	53	95	100	100		3.46	
Ecart-type	0.49	4.1	3.0	1.3	0.0	0.0		0.150	
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14		14	

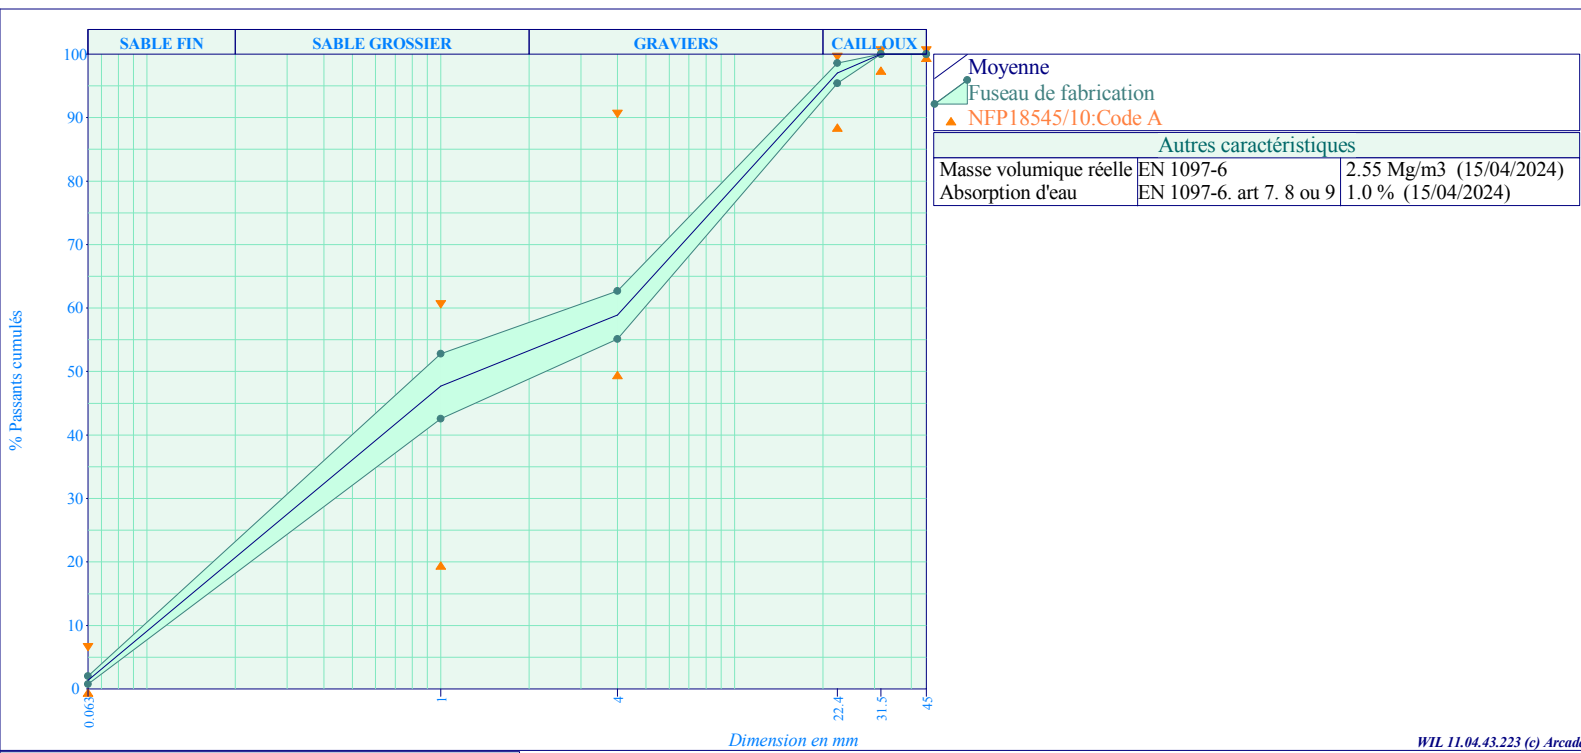

DRUET Marion Responsable QSE