


Granulats : SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle									
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage					Norme				
Classe granulaire					Norme NF P 18-545 Article 9 - EN 12620				
0 1					abis				
					D	1.4D	2D		
					1	1.4	2	FM	MB
Etendue e	0.063	0.125	0.25	0.5	10				
V.S.S.+U			56		100				2.00
V.S.S.			55		99				1.50
V.S.I.			5		89	95	100		
V.S.I.-U			4		84	94	98		

Partie informative									
Résultats de production									
du 16/01/26 au 19/06/26									
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	3.2	7	25	75	96	100	100	2.14	0.74
Moyenne Xf	1.7	6	22	68	95	99	100	2.08	0.50
Minimum	0.9	5	20	63	93	98	100	2.02	0.49
Ecart-type	0.54	0.6	1.2	2.6	0.7	0.4	0.0	0.030	0.054
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21

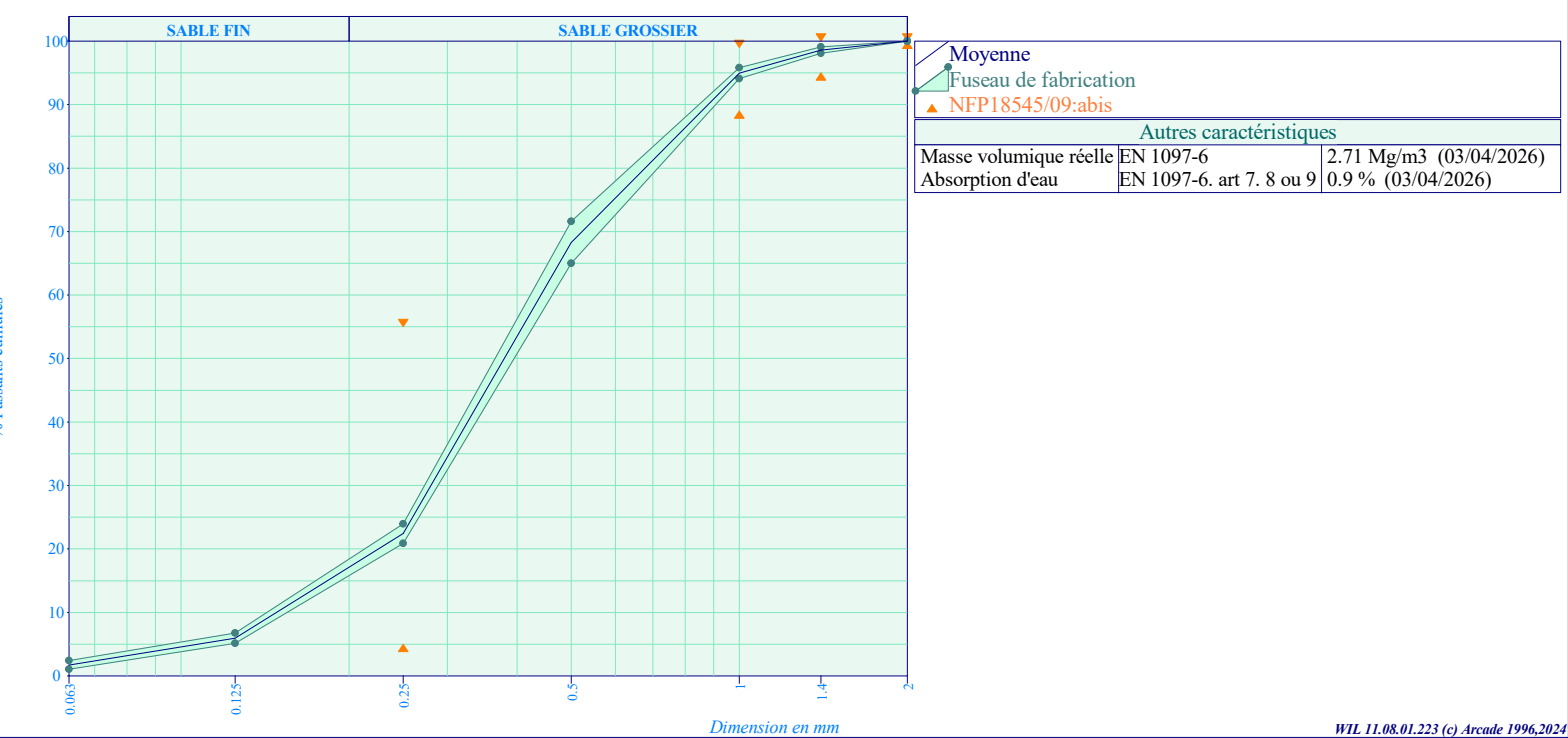

DRUET Marion Responsable QSE