

**Granulats :** SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)

**Péetrographie :** Alluvionnaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 1

Norme NF P 18-545 Article 9 - EN 12620

abis


	0.063	0.125	0.25	0.5	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e			50		10				
V.S.S.+U			56		100				2.00
V.S.S.			55		99				1.50
V.S.I.			5		89	95	100		
V.S.I.-U			4		84	94	98		

### Partie informative

Résultats de production

du 26/04/21 au 20/12/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	5.1	14	39	90	98	100	100	2.06	0.73
Moyenne Xf	2.5	9	28	83	97	99	100	1.83	0.50
Minimum	1.0	3	15	70	95	99	100	1.64	0.49
Ecart-type	1.01	2.9	5.9	5.1	0.8	0.3	0.0	0.120	0.050
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23

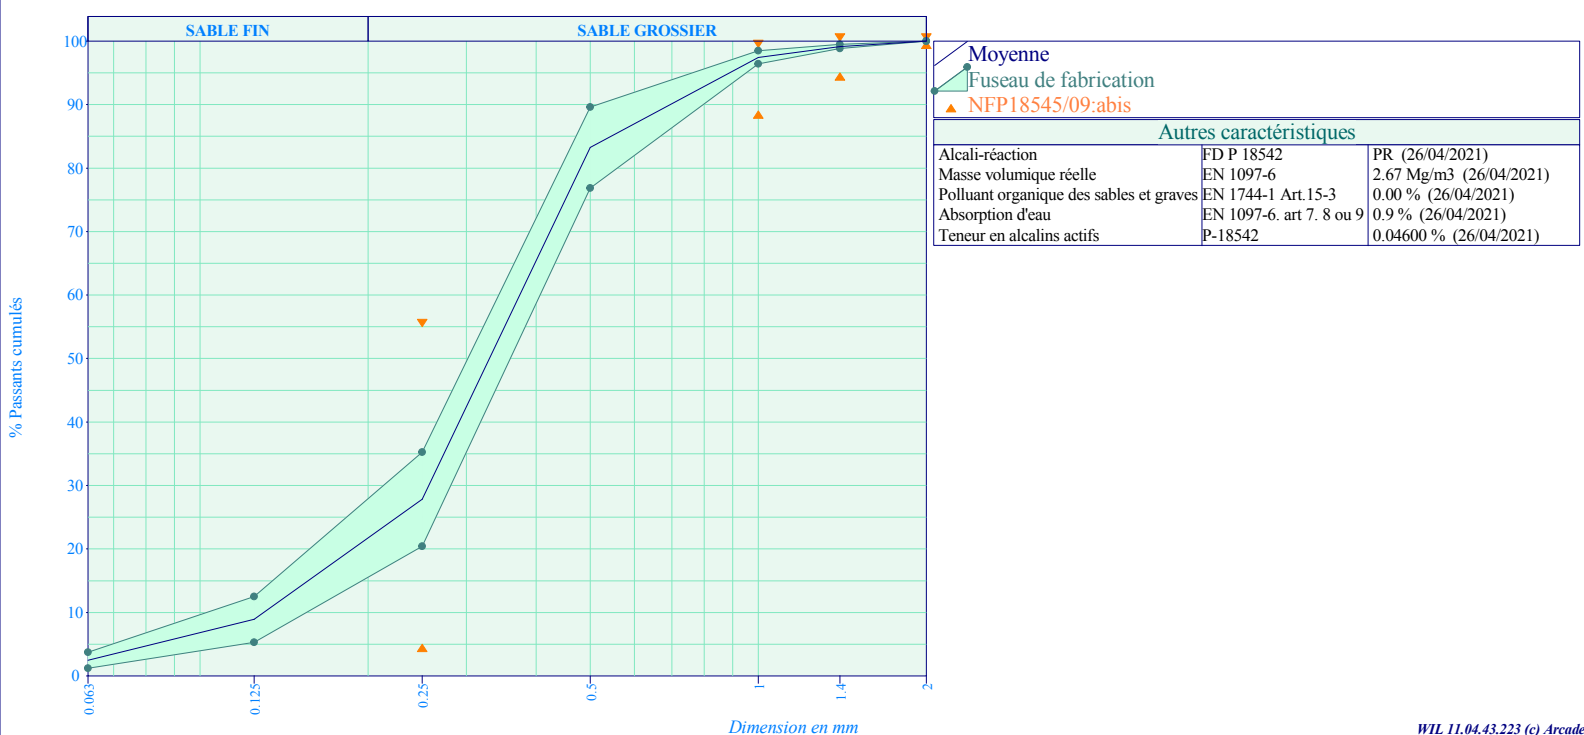

DRUET Marion Responsable QSE

WIL 11.04.43.223 (c) Arcade