


**Granulats :** SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)  
**Péetrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme							Catégorie		
	0	1	Norme NF P 18-545 Article 10							Code A
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4D	2D	FM	MB	
Etendue e	10		50		10			0.6		
V.S.S.+U	11.0		74		100	100		2.35	1.50	
V.S.S.	10.0		70		99	100		2.20	1.00	
V.S.I.	0.0		20		89	95	100	1.60		
V.S.I.-U	0.0		16		87	94		1.45		

**Partie informative**  
Résultats de production

	du 09/01/23 au 26/06/23								
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	3.8	11	31	85	98	100	100	2.12	0.50
Moyenne Xf	2.0	7	25	79	97	99	100	1.92	0.50
Minimum	1.0	4	21	66	91	96	100	1.80	0.49
Ecart-type	0.71	2.2	2.5	4.2	1.5	0.8	0.0	0.070	0.002
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26

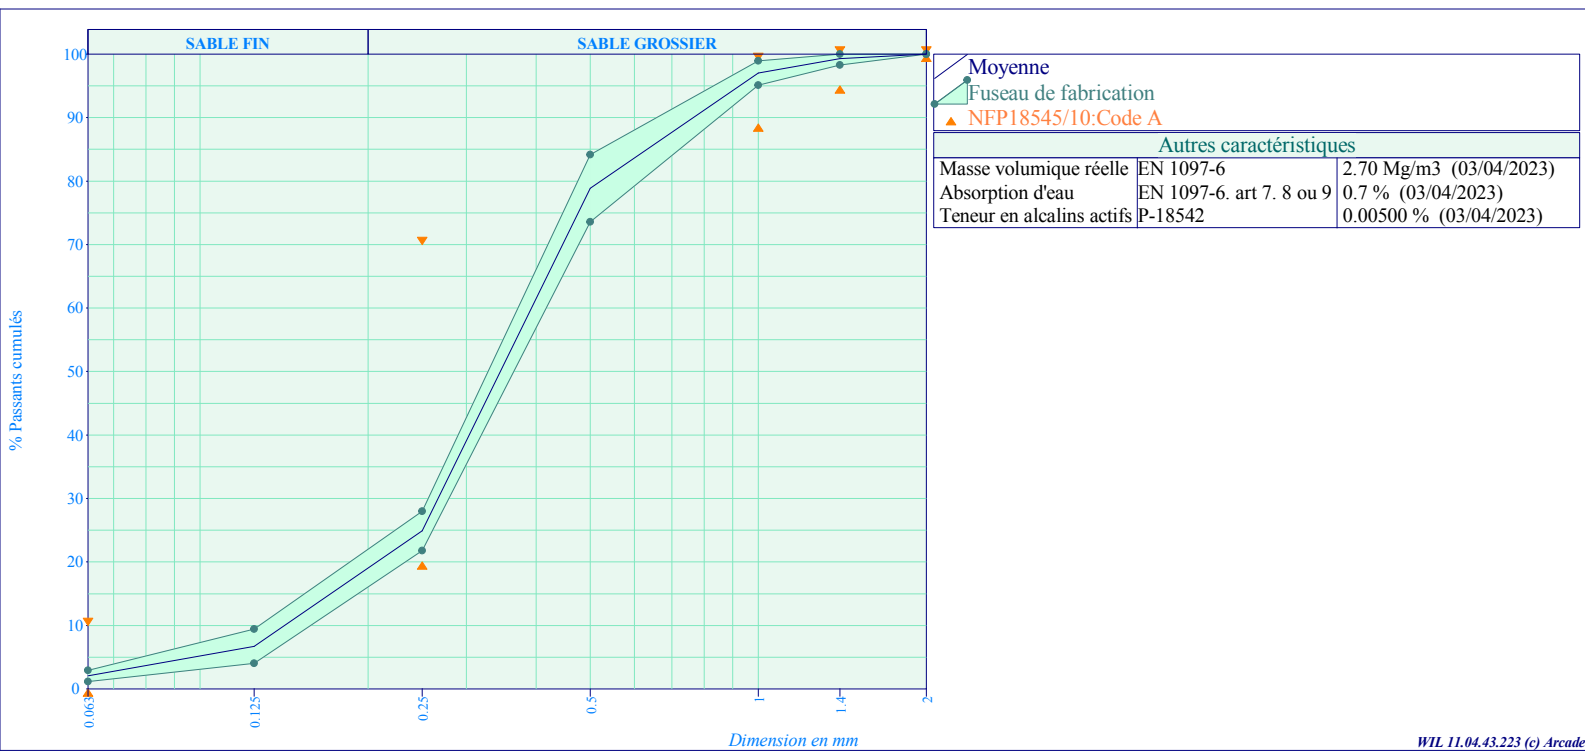

DRUET Marion Responsable QSE

