



**Granulats :** SABLE 0/4 ROULE LAVE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Catégorie			
	0	4	Norme NF P 18-545 Article 10										Code A	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W		
Etendue e	6		40		40		10			0.6				
V.S.S.+U	7.0		42		89		100			3.65	2.00			
V.S.S.	6.0		40		85		99			3.50	1.50			
V.S.I.	0.0		0		45		89	95	100	2.90				
V.S.I.-U	0.0		0		41		87	94		2.75				

### Partie informative

Résultats de production

	du 10/01/22 au 20/06/22											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	1.8	5	17	46	63	77	96	100	100	3.32	0.75	8.6
Moyenne Xf	1.2	4	13	40	59	72	93	100	100	3.18	0.51	5.4
Minimum	0.7	2	10	35	54	68	91	100	100	3.03	0.48	2.8
Ecart-type	0.34	0.7	2.0	2.6	2.4	2.3	1.3	0.0	0.0	0.080	0.073	1.40
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

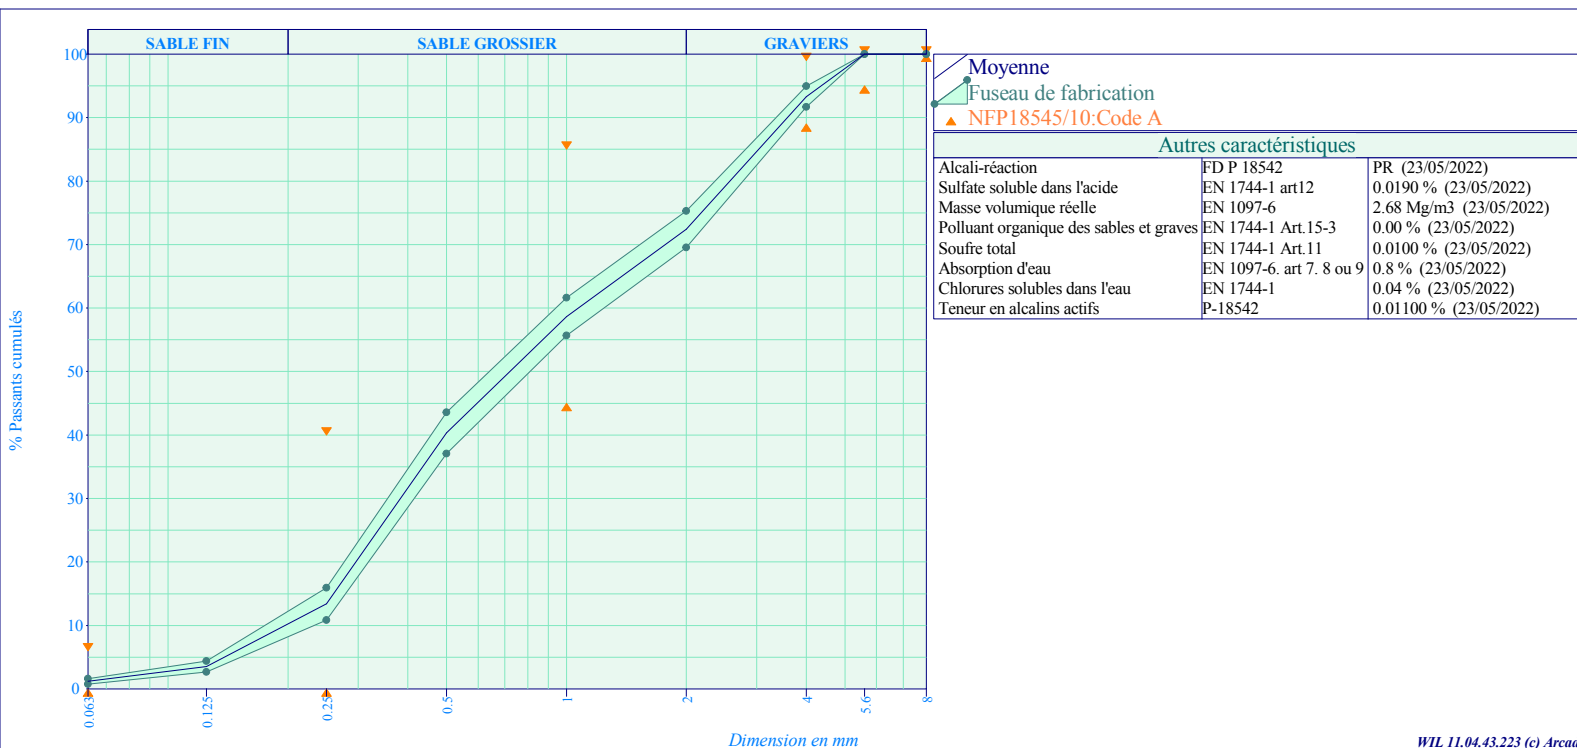

DRUET Marion Responsable QSE